

SA Power Large Installation


Actulux SA Power Large åbningssystemet placeres midt i ovenlyset.

- 1) Hoveddelen med aktuatorer og arme sænkes ned i karm og fastgøres med 4 skruer i hver side. Enden med det grå plast aktuatorhus skal være modsat hængselsiden.
- 2) Den øverste ramme monteres med 6 skruer i hver side som vist på illustration.
- 3) Alle justeringer er udført fra fabrikken. Ingen yderligere elektroniske eller mekaniske justeringer er nødvendige.
- 4) Aktuatoren kan testes og køres op og ned ved at tilslutte 18-48V batteri på testledningen. Når rullerne er ud for U-skinnen, klippes nylon strip, som holder de fjederbelastede hjul sammen. Hjulene springer så ud i U-skinnen.

Vigtig information ved elektrisk tilslutning

5) Åbningssystemet **skal altid** tilsluttes 24V eller 48V fra styrecentralen via Klemme 1&2 på printet i den monterede elektroniske lastafbryder (type LIP) foran aktuatoren, idet der ikke er indbygget endeswitch i aktuatoren.

Aktuatoren vil blive ødelagt, såfremt der ikke er monteret lastafbryder (LIP) foran aktuatoren.

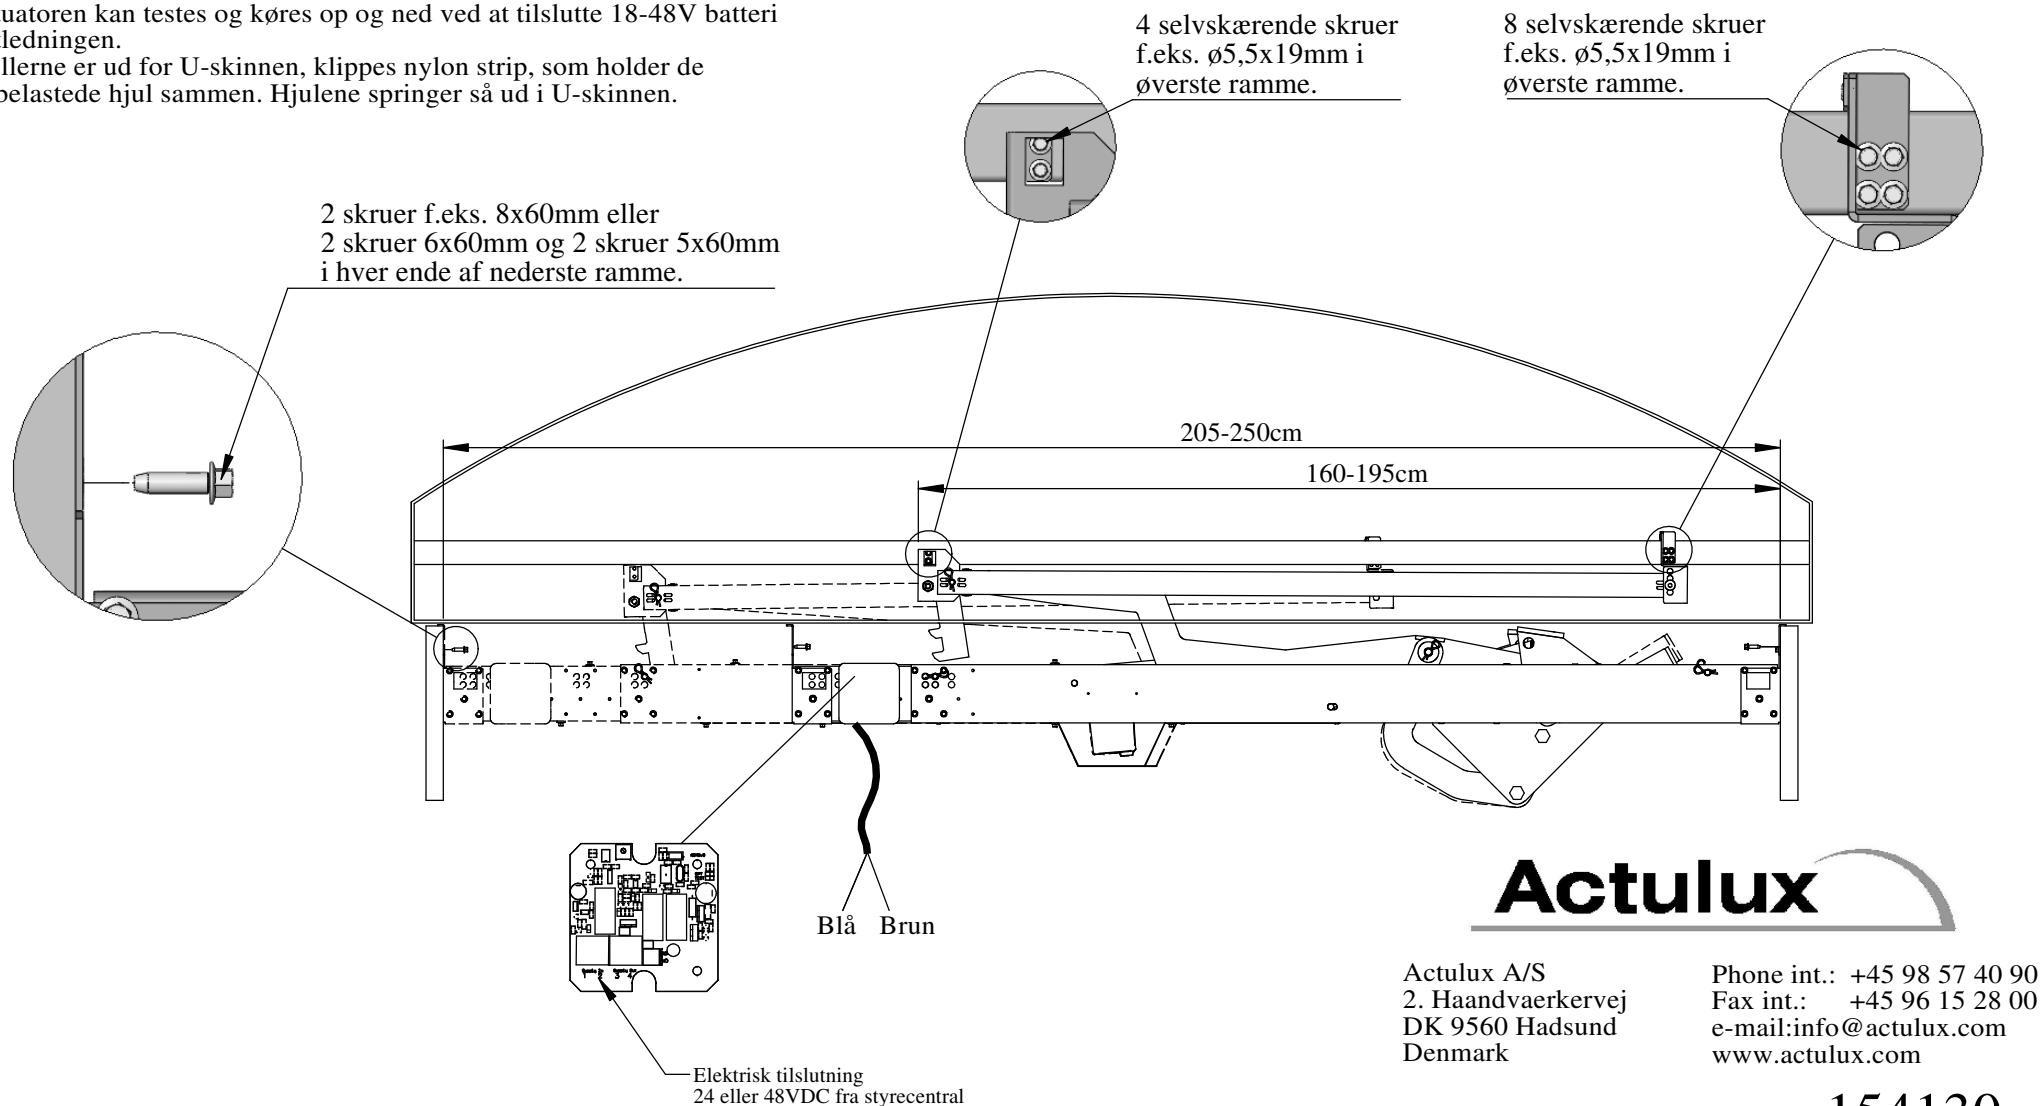

154130